Beilage 4

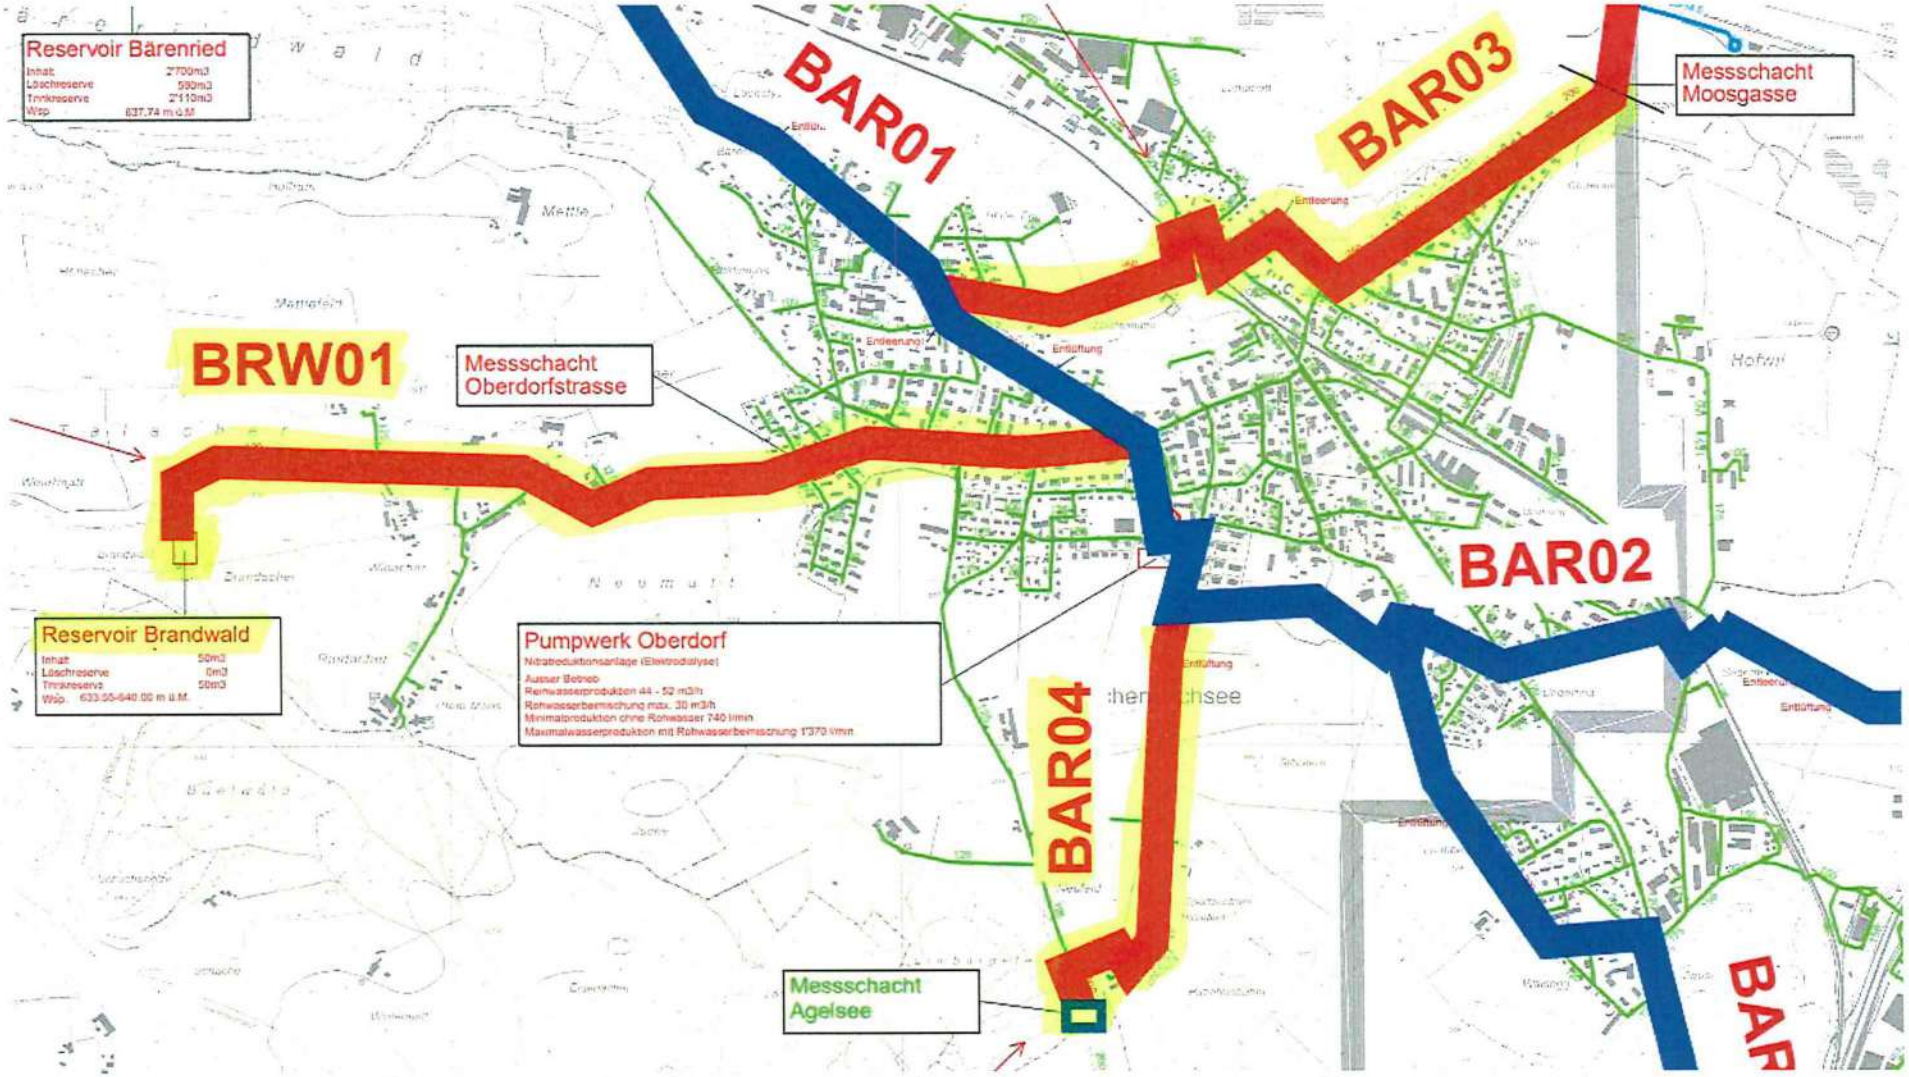
Reservoir Bärenried
Inhalt 2'700m3
Löschreserve 590m3
Trinkreserve 2'110m3
Wsp 637.74 m ü.M
BAR01
BAR03
Messschacht Moosgasse
BRW01
Messschacht Oberdorfstrasse
BAR02
Reservoir Brandwald
Inhalt 50m3
Löschreserve 0m3
Trinkreserve 50m3
Wsp. 633.55-640.00 m ü.M.
Pumpwerk Oberdorf
Nitratreduktionsanlage (Elektrodialyse)
Ausser Betrieb
Reinwasserproduktion 44 - 52 m3/h
Rohwasserbeimischung max. 30 m3/h
Minimalproduktion ohne Rohwasser 740 l/min
Maximalwasserproduktion mit Rohwasserbeimischung 1'370 l/min
BAR04
Messschacht Ageisee